


Marcajul aprobării de model este aplicat pe eticheta de identificare (fig. nr. 2) a mijlocului de măsurare în conformitate cu prevederile **prevederile certificatului aprobării de model HATÁROZAT nr. BP/0104/00983-3/2024, emis de BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA – Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály din Ungaria**, conform exemplului din figura nr. 1 de mai jos.

Marcajul de verificare metrologică se aplică pe o etichetă autocolantă destructibilă la dezlipire aplicată lângă eticheta de identificare.

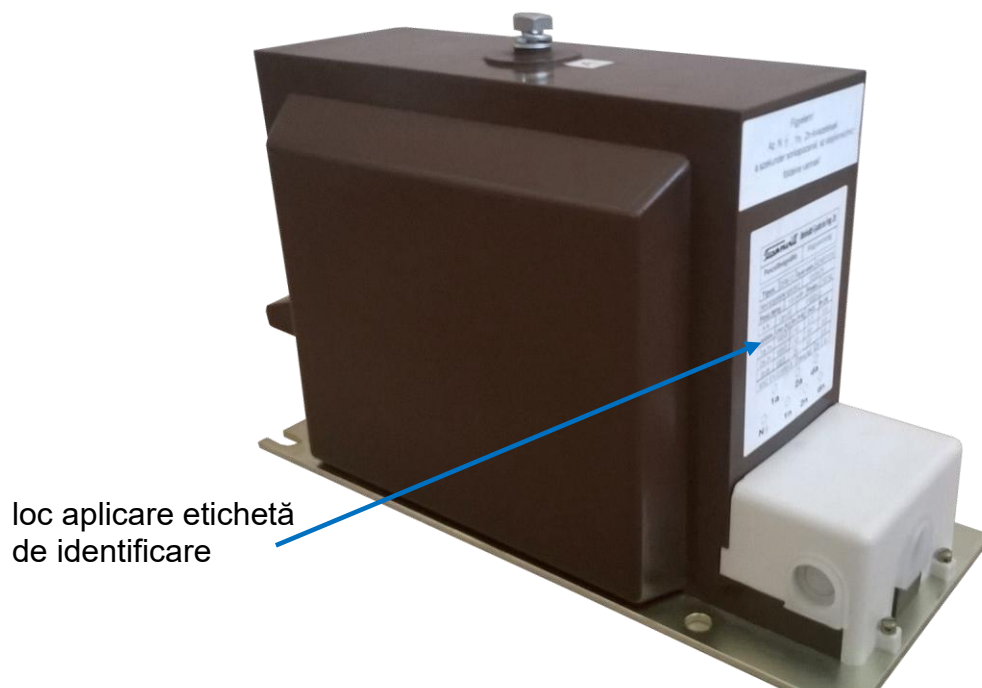

loc aplicare etichetă de identificare

fig. nr. 1

TRANSZVILL Mérőváltó Gyártó és Forg. Zrt.				
Transformator de tensiune		Ungaria   TH-8714/3/2024		
Tip:	DFM-12	Seria de fabr.:	424210 /25	
Nivel de izolare [kV]:		12/28/75		
Factor de tens.nom.	1,9U <sub>p</sub> , 8h	Frekv.:	50Hz	
A-N	U <sub>pr</sub> [V]:	11000/√3		
Marcaje:	U <sub>sr</sub> [V]:	[VA]	Clasa:	I <sub>th</sub> [A]:
1a-1n	100/√3	15	0,5	2,3
2a-2n	100/√3	15	1	2,3
3a-3n	100/√3	15	1	2,3
MSZ EN 61869-1;3		22 kg	-5/40 °C B	

marcajul aprobării de model

fig. nr. 2