

Marcajul aprobării de model este aplicat pe eticheta de identificare (fig. nr. 2) a mijlocului de măsurare în conformitate cu prevederile **prevederile certificatului aprobării de model HATÁROZAT nr. BP/0104/00984-3/2024, emis de BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA – Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály din Ungaria**, conform exemplului din figura nr. 1 de mai jos.

Marcajul de verificare metrologică se aplică pe o etichetă autocolantă destructibilă la dezlipire aplicată lângă eticheta de identificare.

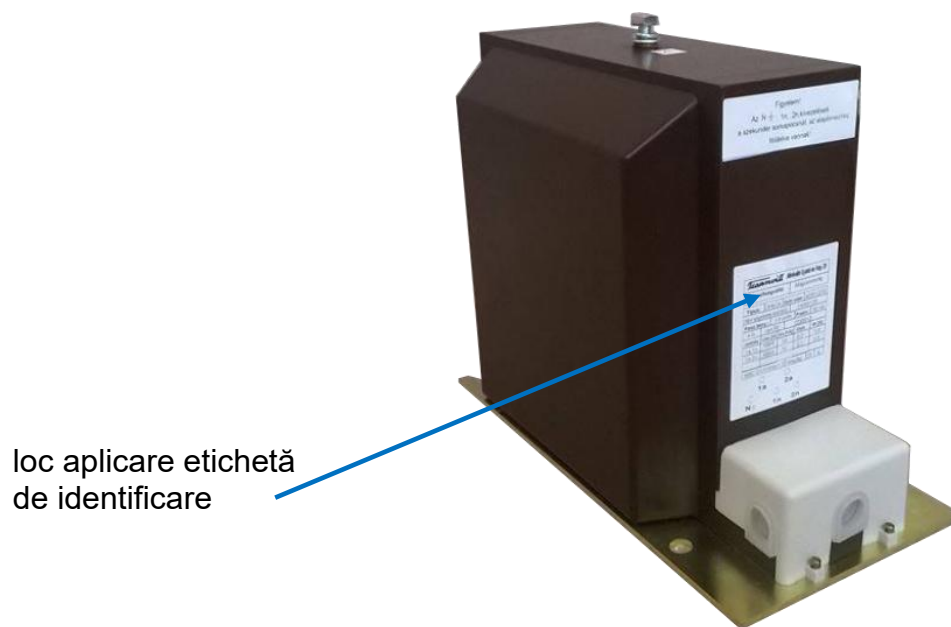


fig. nr. 1

TRANSZVILL Mérőváltó Gyártó és Forg. Zrt.				
Transformator de tensiune		Ungaria TH-8713/3/2024		
Tip:	DFM-24	Seria de fabr.:	423426 /25	
Nivel de izolare [kV]:		24/50/125		
Factor de tens.nom.	1,9U _{pr} , 8h	Frekv.:	50Hz	
A-N	U _{pr} [V]:	22000/√3		
Marcare:	U _{sr} [V]:	[VA]	Clasa:	I _{th} [A]:
1a-1n	100/√3	10	0,2	3,5
2a-2n	100/√3	10	0,5	3,5
MSZ EN 61869-1;3		35 kg	-5/40 °C	B

marcajul aprobării de model

fig. nr. 2